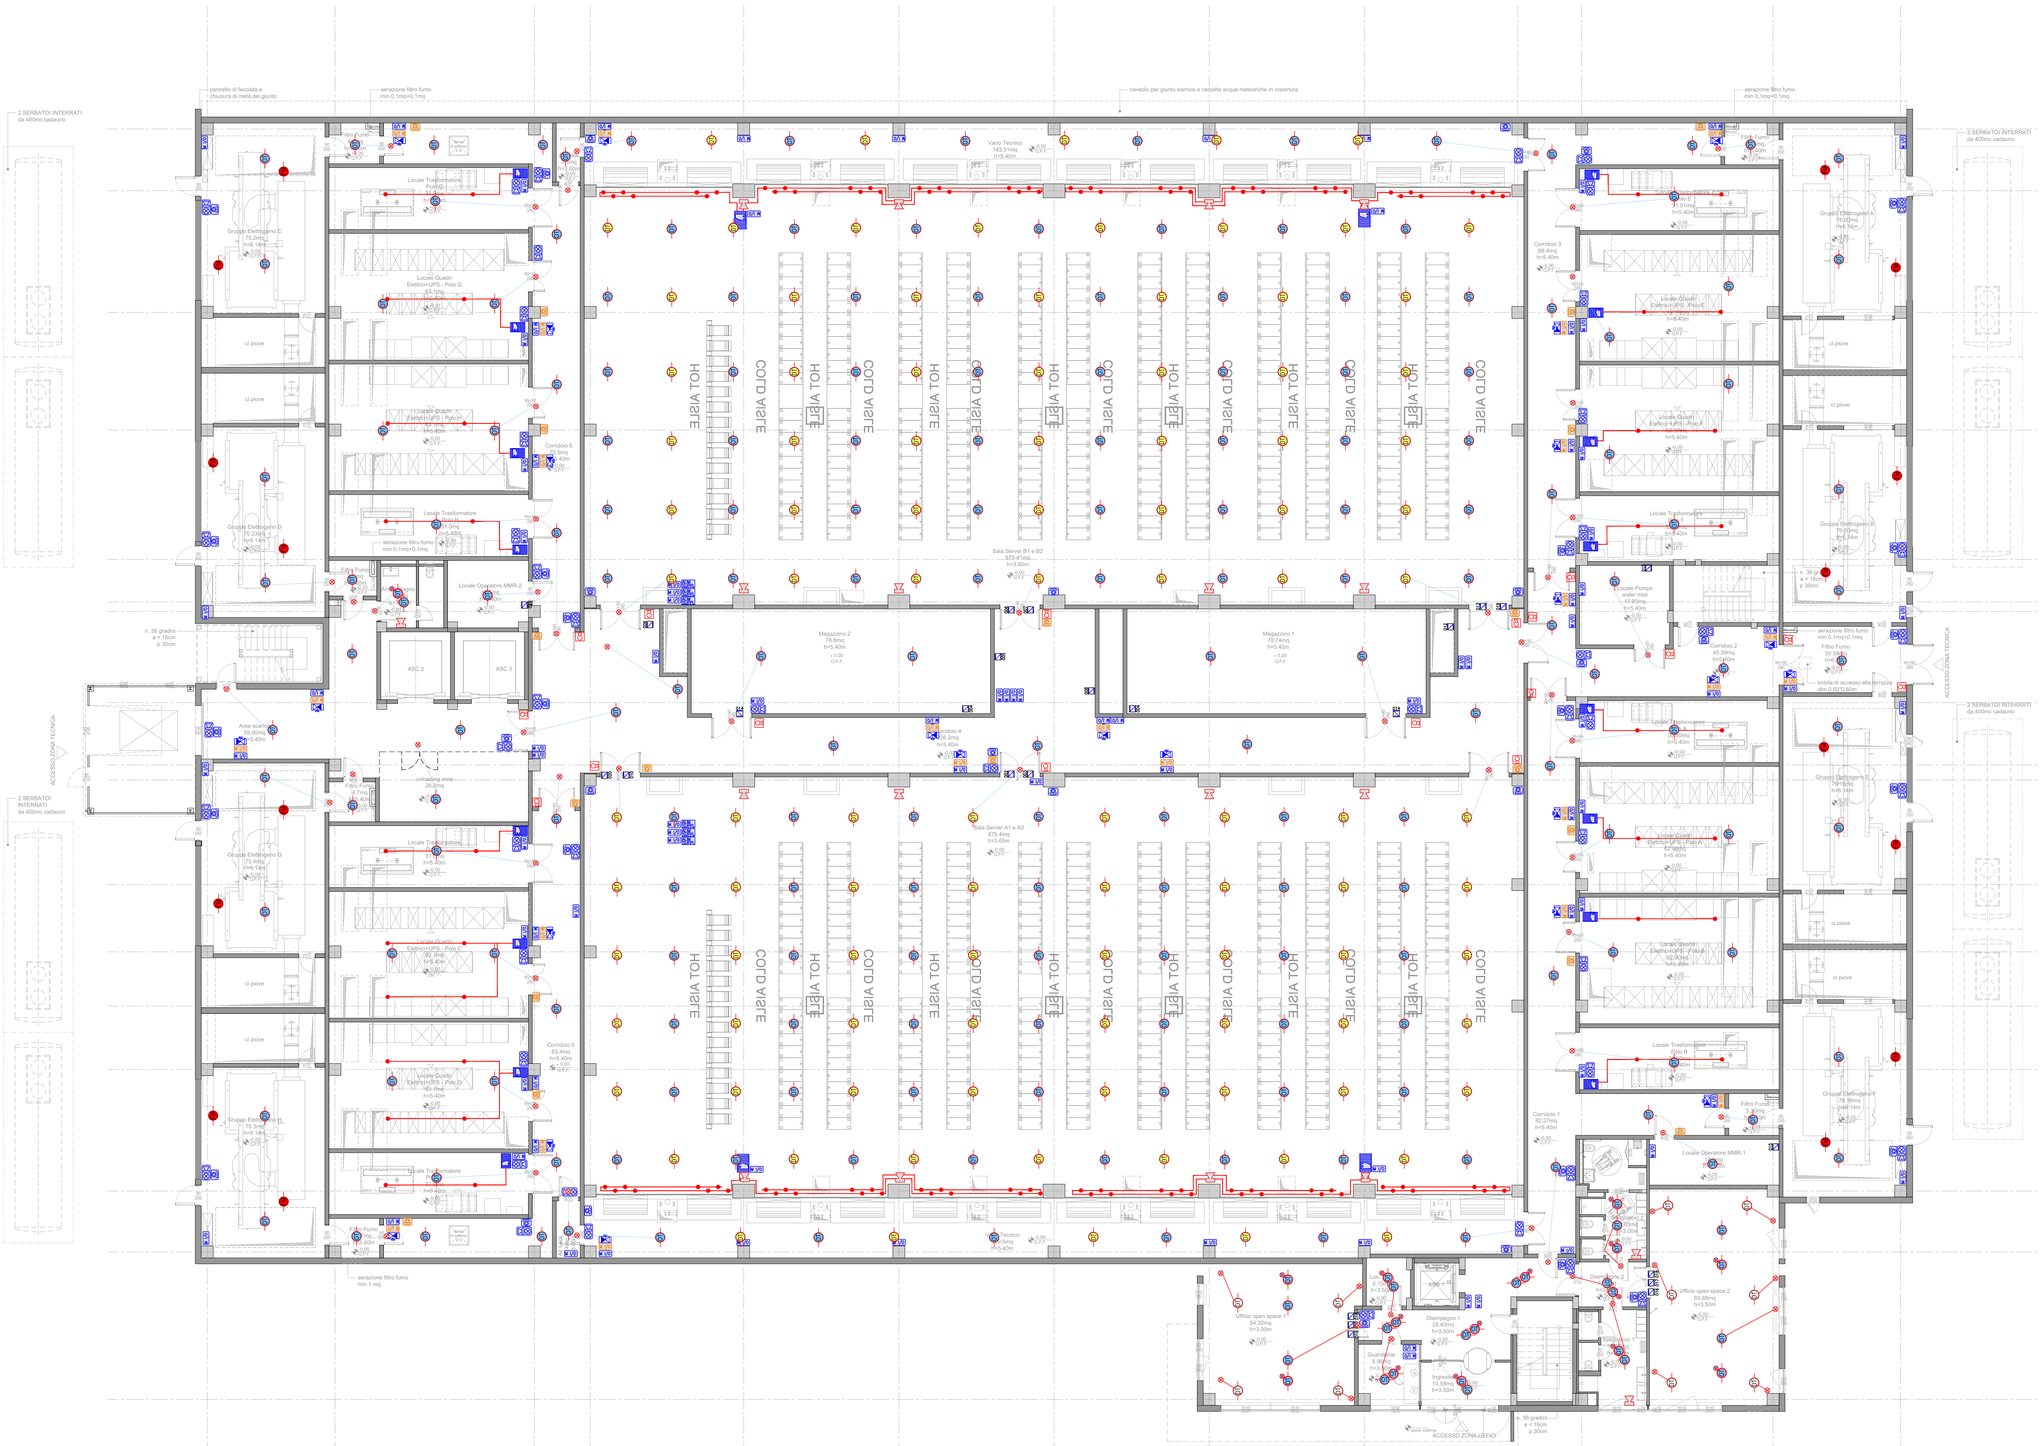
pannello di facciata a chiusura di metà del giunto
aerazione filtro fumo min 0,1mq+0,1mq
cavedio per giunto sismico e raccolta acque meteoriche in copertura
2 SERBATOI INTERRATI da 400mc cadauno
Varo Tecnico 143.31mq h=5.40m
Locale Trasformatore Polo G 49.10mq
Gruppo Elettrogeno C 75.24mq h=6.14m
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo G 49.10mq
ci piove
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo F 49.10mq h=5.40m
Corridoio 6 63.44mq h=5.40m
Locale Trasformatore Polo F 49.10mq h=5.40m
Gruppo Elettrogeno D 75.23mq h=6.14m
Filtro Fumo 20.13mq h=6.14m
Locale Operatore MMR-2 49.10mq h=5.40m
aerazione filtro fumo min 0,1mq+0,1mq
n. 36 gradini a = 16cm p 30cm
ASC 2
ASC 3
Area scarico 79.00mq h=5.40m
Filtro Fumo 20.13mq h=6.14m
unloading area 26.3mq
Locale Trasformatore Polo E 49.10mq h=5.40m
Gruppo Elettrogeno E 75.40mq h=6.14m
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo E 49.10mq h=5.40m
Corridoio 5 63.44mq h=5.40m
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo D 49.10mq h=5.40m
Locale Trasformatore Polo D 49.10mq h=5.40m
Filtro Fumo 20.13mq h=6.40m
aerazione filtro fumo min 1 mq
ACCESSO ZONA TECNICA
HOT AISLE
COLD AISLE
Sala Server B1 e B2 975.41mq h=3.65m
Magazzino 2 78.8mq h=5.40m
Magazzino 1 78.74mq h=5.40m
Corridoio 4 59.39mq h=5.40m
Sala Server A1 e A2 975.4mq h=3.65m
Locale Pompe water mist 17.65mq h=5.40m
Corridoio 3 66.44mq h=5.40m
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo A 49.10mq h=5.40m
Locale Trasformatore Polo A 49.10mq h=5.40m
Gruppo Elettrogeno A 79.00mq h=6.14m
Corridoio 2 45.39mq h=5.40m
bolla di accesso alla terrazza dim.0.60*0.60m
Gruppo Elettrogeno B 79.00mq h=6.14m
Filtro Fumo 20.13mq h=6.14m
Locale Trasformatore Polo B 49.10mq h=5.40m
Corridoio 1 82.27mq h=5.40m
Locale Operatore MMR-1 49.10mq
Disimpegno 2 28.40mq h=3.00m
Ufficio open space 2 69.68mq h=3.50m
Disimpegno 1 28.40mq h=3.00m
Ufficio open space 1 54.32mq h=3.00m
Corridoio 7 8.00mq h=3.50m
Ingresso 10.58mq h=3.50m
Locale Trasformatore Polo C 49.10mq h=5.40m
Corridoio 8 h=5.40m
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo C 49.10mq h=5.40m
Gruppo Elettrogeno F 78.80mq h=6.14m
Filtro Fumo 20.13mq h=6.14m
Locale Trasformatore Polo C 49.10mq h=5.40m
Gruppo Elettrogeno G 75.40mq h=6.14m
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo B 49.10mq h=5.40m
Corridoio 9 63.44mq h=5.40m
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo C 49.10mq h=5.40m
Gruppo Elettrogeno H 75.40mq h=6.14m
Locale Trasformatore Polo H 49.10mq h=5.40m
Filtro Fumo 20.13mq h=6.40m
Fronico h=5.40m
ACCESSO ZONA LIFEBOI
n. 36 gradini a = 16cm p 30cm
scala esterna

LEGENDA

- RILEVATORE AD ASPIRAZIONE (CLASSE B)
- CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO
- PANNELLO DI RIPETIZIONE REMOTA
- MODULO INGRESSO / USCITA
- PULSANTE ALLARME INCENDIO
- PULSANTE AZIONAMENTO SCARICA
- PANNELLO ALLARME INCENDIO
- RILEVATORE OTTICO
- RILEVATORE OTTICO IN SOFFITTO
- RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA
- RIVELATORE DI FIAMMES
- AVVISATORE ACUSTICO
- SPIA

– SERRANDA TAGLIAFUOCO

ASPIRAZIONE TUBI AMBIENTE

CAMPIONAMENTO PUNTO

L01 - OT - 001
- Numero progressivo
- Codice apparecchiatura
- N° Loop

Codice apparecchiatura

- OF : Rivelatore ottico di fumo
- DT : Rivelatore doppia tecnologia (multicriterio)
- F : Rivelatore di fiamma
- PAI : Pannello allarme incendio
- PI : Pulsante manuale incendio
- MIO : Modulo Input - Output

progetto n.

13 03 - DATA 4 ITALY - CORNAREDO/SETTIMO M.SE

supervisore delegato del committente (maitre d'ouvre):

GIS IMO S.r.l.
centro direzionale quattrotorri
06132 PERUGIA
tel.: +39 075 517 29 83 fax: +39 075 518 12 88

assistente del committente (A.M.O.):

GARRETTI ASSOCIATI S.r.l.
via Trieste, 9 - 20146 MILANO
tel.: + 39 02 430 6931 fax: +39 02 480 170 51
www.garrettiassociati.it

progetto architettonico:

GARRETTI ASSOCIATI S.r.l.
via Trieste, 9 - 20146 MILANO
tel.: + 39 02 430 6931 fax: +39 02 480 170 51
www.garrettiassociati.it

opere edili e prefabbricati:

GENERALE PREFABBRICATI S.p.a.
centro direzionale quattrotorri
Ellera Scalo - 06132 PERUGIA
tel.: +39 075 51 871 fax: +39 075 51 71 145
www.generaleprefabbricatispa.com

impianti meccanici:

OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI S.p.A.
Via Chiese, 72 - 20126 - MILANO
tel.: +39 02 8180951
e-mail: omega.direzione.axima@engie.com

impianti elettrici/dati:

ENGIE SERVIZI S.p.a.
via G. Ribotta 31
00144 Roma

Ariatta Ingegneria dei Sistemi S.p.a.
Via Elba, 12 - 20144 MILANO
Tel.+39 02 4992077 / Fax.+39 02 4692845
https://www.ariatta.it - ariatta@ariatta.it

progettazione antincendio:

ESA PROGETTI Studio Associato
Galleria La Fornace, 1 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
Tel +39 0541 622651 / Fax +39 0541 201889
https://www.studioesaprogetti.it - info@studioesaprogetti.it

SCHNEIDER ELECTRIC S.p.a.
Via Circonvallazione Est, 1 - 24040 STEZZANO (BG)
tel.: +39 0354151111 fax: +39 0354153200
www.schneider-electric.com

ENERIA
Rue de Longpont - BP 10202 - 91311 MONTLHERY Cedex - FRANCE
tel.: +33 (0) 169802100 fax: +33 (0) 169802150
www.eneria.fr

STUDIO TECNICO ZACCARELLI S.r.l.
via Ludovico il Moro, 17 - 20143 MILANO
tel.: +39 02 891 200 81 fax: +39 02 813 962 8
www.studiozaccarelli.it

prima emissione: 01/2023

disegnato da: R.M.

AGGIORNAMENTI

cod	data	descrizione
A		
B		
C		

descrizione:

DATA 4 ITALY - DC08.2
PIANTA PIANO TERRA
IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI "LOOP RIVELATORI"

elaborato a cura di:

ENGIE SERVIZI S.p.a.
via G. Ribotta 31
00144 Roma

proprietà

DATA 4 ITALY S.R.L.
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 MILANO

progetto

DATA CENTER
DC08.2
PROGETTO PRELIMINARE

scala: 1:100 @A0

tavola n.

disciplina	elaborato	edificio	livello	area di progetto	fase	codice	numero	modifica
D	08.2	34	RE	10	+00	01		

IMPIANTI ELETTRICI